


ДПУ - 10

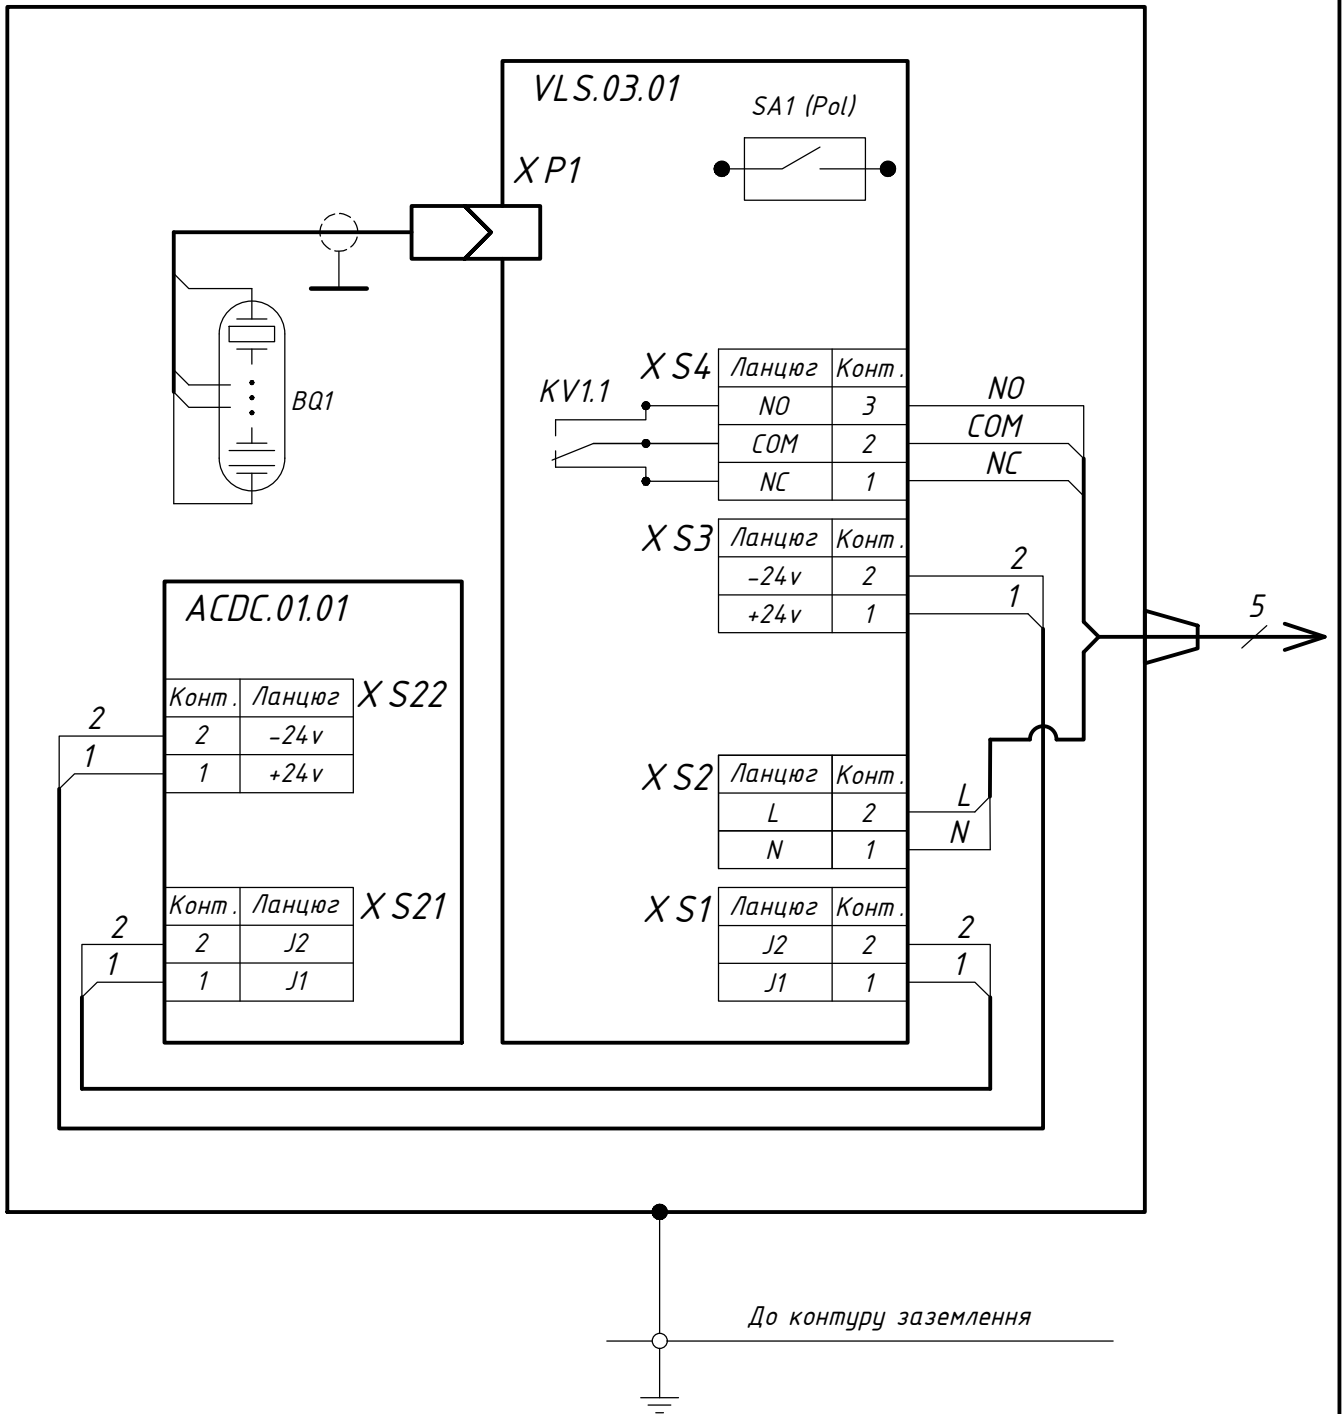

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № спр.

Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата
Розробив		Бенюх В.В.		02.23 р
Перевірів		Бенюх В.В.		02.23 р


005.00.000-01 E5

Датчик граничного рівня
ДПУ - 10, U жив = 220V AC
Схема підключення

Літ.	Маса	Масштаб
Аркуш	Аркушів 1	

ТОВ ІВК «ТЭМИКС»

ДПУ - 10

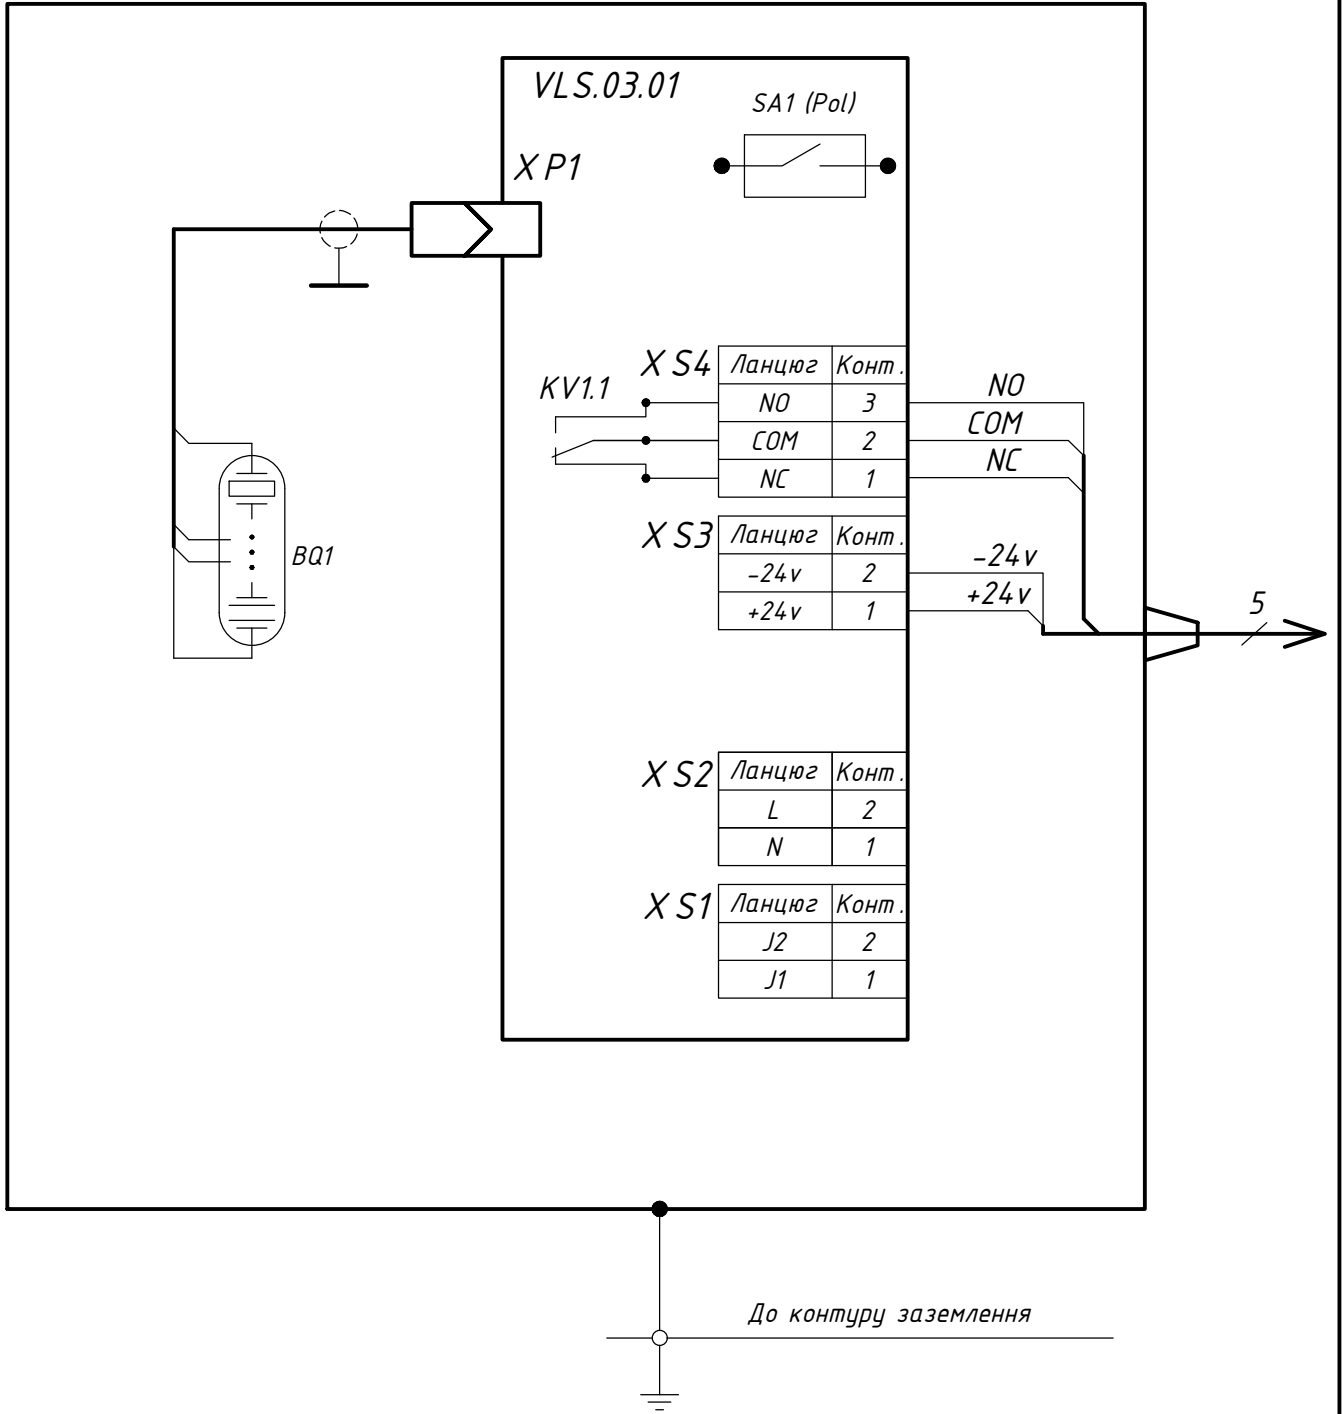

Інв.№ спр.	Підпис і дата				Взам. інв.№
	Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	
	Розробив		Бенюх В.В.		02.23р
	Перевірів		Бенюх В.В.		02.23р

005.00.000-02 E5

Датчик граничного рівня
ДПУ - 10, U жив = 24V DC
Схема підключення

Літ.	Маса	Масштаб
Аркуш		Аркушів 1

ТОВ ІВК «ТЭМІКС»