



XX.00.000 E5

Двопровідна схема підключення термодатчиків приведених у Таблиці 1

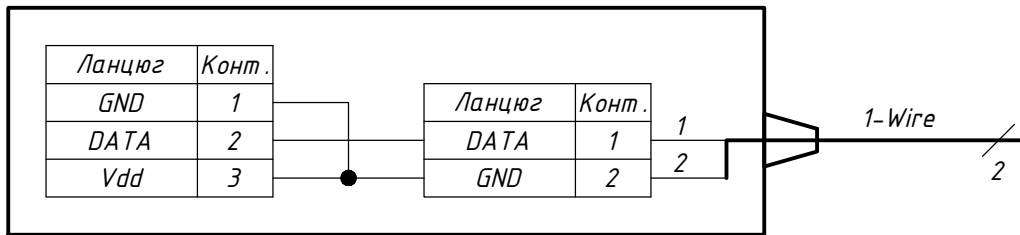

Трипровідна схема підключення термодатчиків приведених у Таблиці 1

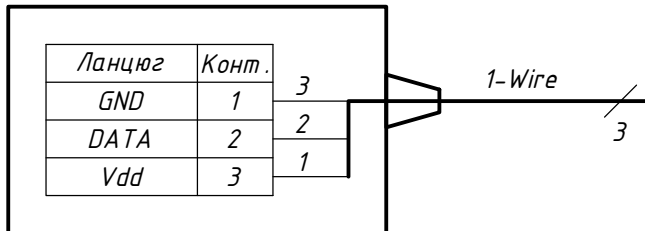


Таблиця 1

Позначення	Найменування	Примітка
001.00.000	ТП-Д	Змінна "XXX" в основному напису документу відповідає першим трьом цифрам позначення термодатчика
145.00.000	ТП-ДС	
155.00.000	ТП-ДН	
161.00.000	ТП-ДМ	
216.00.000	ТП-ДЗ	


					XX.00.000 E5					
					Термодатчики з цифровими датчиками DS18B20. Схема підключення			Літ.	Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата						
Розробив		Шарапов С.М.		08.22 р						
Перевірив		Бенюх В.В.		08.22 р	Аркуш		Аркушів 1			
					ТОВ ІВК «ТЭМИКС»					

182.00.000 E5

Двопровідна схема підключення
термопідвісок типу ТП-ДМ L/N

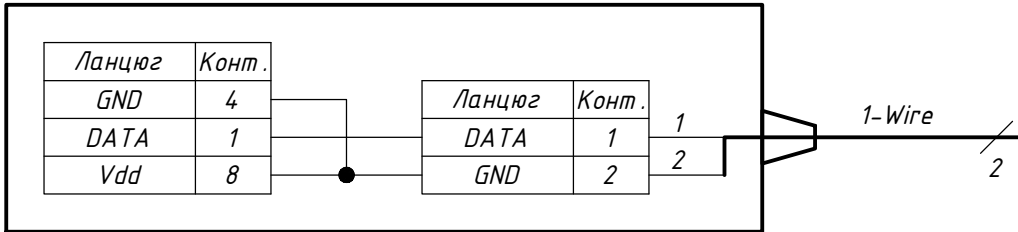

Трипровідна схема підключення
термопідвісок типу ТП-ДМ-Р L/N

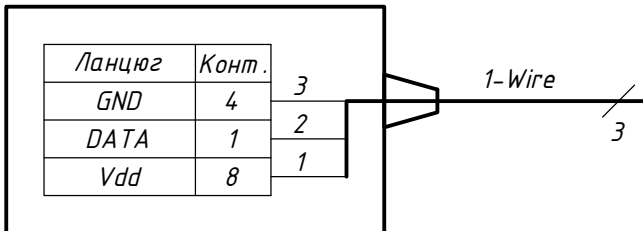

					182.00.000 E5					
					Термопідвіска типу ТП-ДМ-Р L/N. Схема підключення			Літ.	Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата						
Розробив		Шарапов С.М.		08.22 р						
Перевірив		Бенюх В.В.		08.22 р						
					Аркуш		Аркушів 1			
					ТОВ ІВК «ТЭМІКС»					